



ASSOCIATI

progettazione servizi ingegneria

Ingegneria Progettazione e collaudo impianti tecnologici
Acustica Valutazione di clima ed impatto
 Misure – Collaudi
Sicurezza Valutazione dei rischi sul lavoro e nei cantieri
 Antincendio – Direttiva Atex
 Misure e valutazione campi elettromagnetici (elettrosmog)
 Rilievi strumentali grandezze fisiche

Via Mantovana, 4
 46100 Mantova
 tel. fax. 0376.391220
 e-mail info@eltassociati.it

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Esame a vista | <input checked="" type="checkbox"/> In sede |
| <input type="checkbox"/> Misure a campo | <input type="checkbox"/> In cantiere |
| <input checked="" type="checkbox"/> Indagine tecnica su documentazione | <input type="checkbox"/> Presso Cliente |
| <input type="checkbox"/> Indagine economica su documentazione | <input type="checkbox"/> Presso fornitore |
| <input type="checkbox"/> Altro | <input type="checkbox"/> Presso ente esterno |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| OGGETTO Object | S.E.E. S.R.L. - Società Enti Ecclesiastici | | | | | | |
| RIFERIMENTI CLIENTE Purchaser's references | Progetto di restauro conservativo della Chiesa parrocchiale di Quistello (MN) | | | | | | |
| DOCUMENTO n° Document n° | 14040 | d06 | A | FILE File | 15072d12A.odt | Data Date | 16/03/2017 |
| | commessa | n° elaborato | revisione | | | | |
| RIF. ORDINE n° Order reference n° | 15d212B | | | Presenti: | | Note: | |
| Data emissione | 16/03/2017 | | | | | | |
| N° di emissione | 1 | | | | | | |
| Il Compilatore | Ing. Iunior D. Guaglio | | | | | | |

Distribuzione

| | | |
|-----------|-------------------------------|-------------|
| A: | Arch. Giorgio Gabrieli | P.C. |
|-----------|-------------------------------|-------------|

| | |
|----------------|-------------------------|
| N° POS. | REPORT ATTIVITA' |
|----------------|-------------------------|

| | |
|----------|-------------------------|
| 1 | Impianto termico |
|----------|-------------------------|

Oggetto: Chiesa di Quistello – Rif. Osservazione del 28/02/2017

In riferimento al punto 29 (Rif. Documento Quistello_Osservazioni_28.02.2017), si conferma che le strutture di separazione tra il locale CT ed il locale magazzino saranno REI120 e R120. Si allega la tavola di riferimento (Rif. Dis. n°15072V01B – TV2).

| | | | | | | |
|--|----------|--|-----------|---------------------|---|---------------------|
| OGGETTO Object | | S.E.E. S.R.L. - Società Enti Ecclesiastici | | | RIF. ORDINE n° Order reference n° | 15d212B |
| RIFERIMENTI CLIENTE Purchaser's references | | Progetto di restauro conservativo della Chiesa parrocchiale di Quistello (MN) | | | | |
| DOCUMENTO n° Document n° | 14040 | d06 | A | FILE File | 15072d12A.odt | DATA Date |
| | commessa | n° elaborato | revisione | | | 16/03/2017 |

| | | | |
|--|--|---|----------|
| FINALITA' TRASMISSIONE | | TEMPO DI VERIFICA CONCORDATO⁽¹⁾ (Numero di Giorni successivi) | 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> informazione | <input checked="" type="checkbox"/> approvazione | In caso di richiesta di commento o approvazione far pervenire copia dei documenti allo studio entro e non oltre il tempo massimo di verifica ⁽¹⁾ concordato. Qualsiasi variante successiva avrà effetti sui costi e sui tempi di consegna definiti in fase di ordine | |
| <input type="checkbox"/> commento | <input checked="" type="checkbox"/> esecuzione | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ulteriori azioni | <input type="checkbox"/> per archiviazione | | |















Termini di compilazione del documento

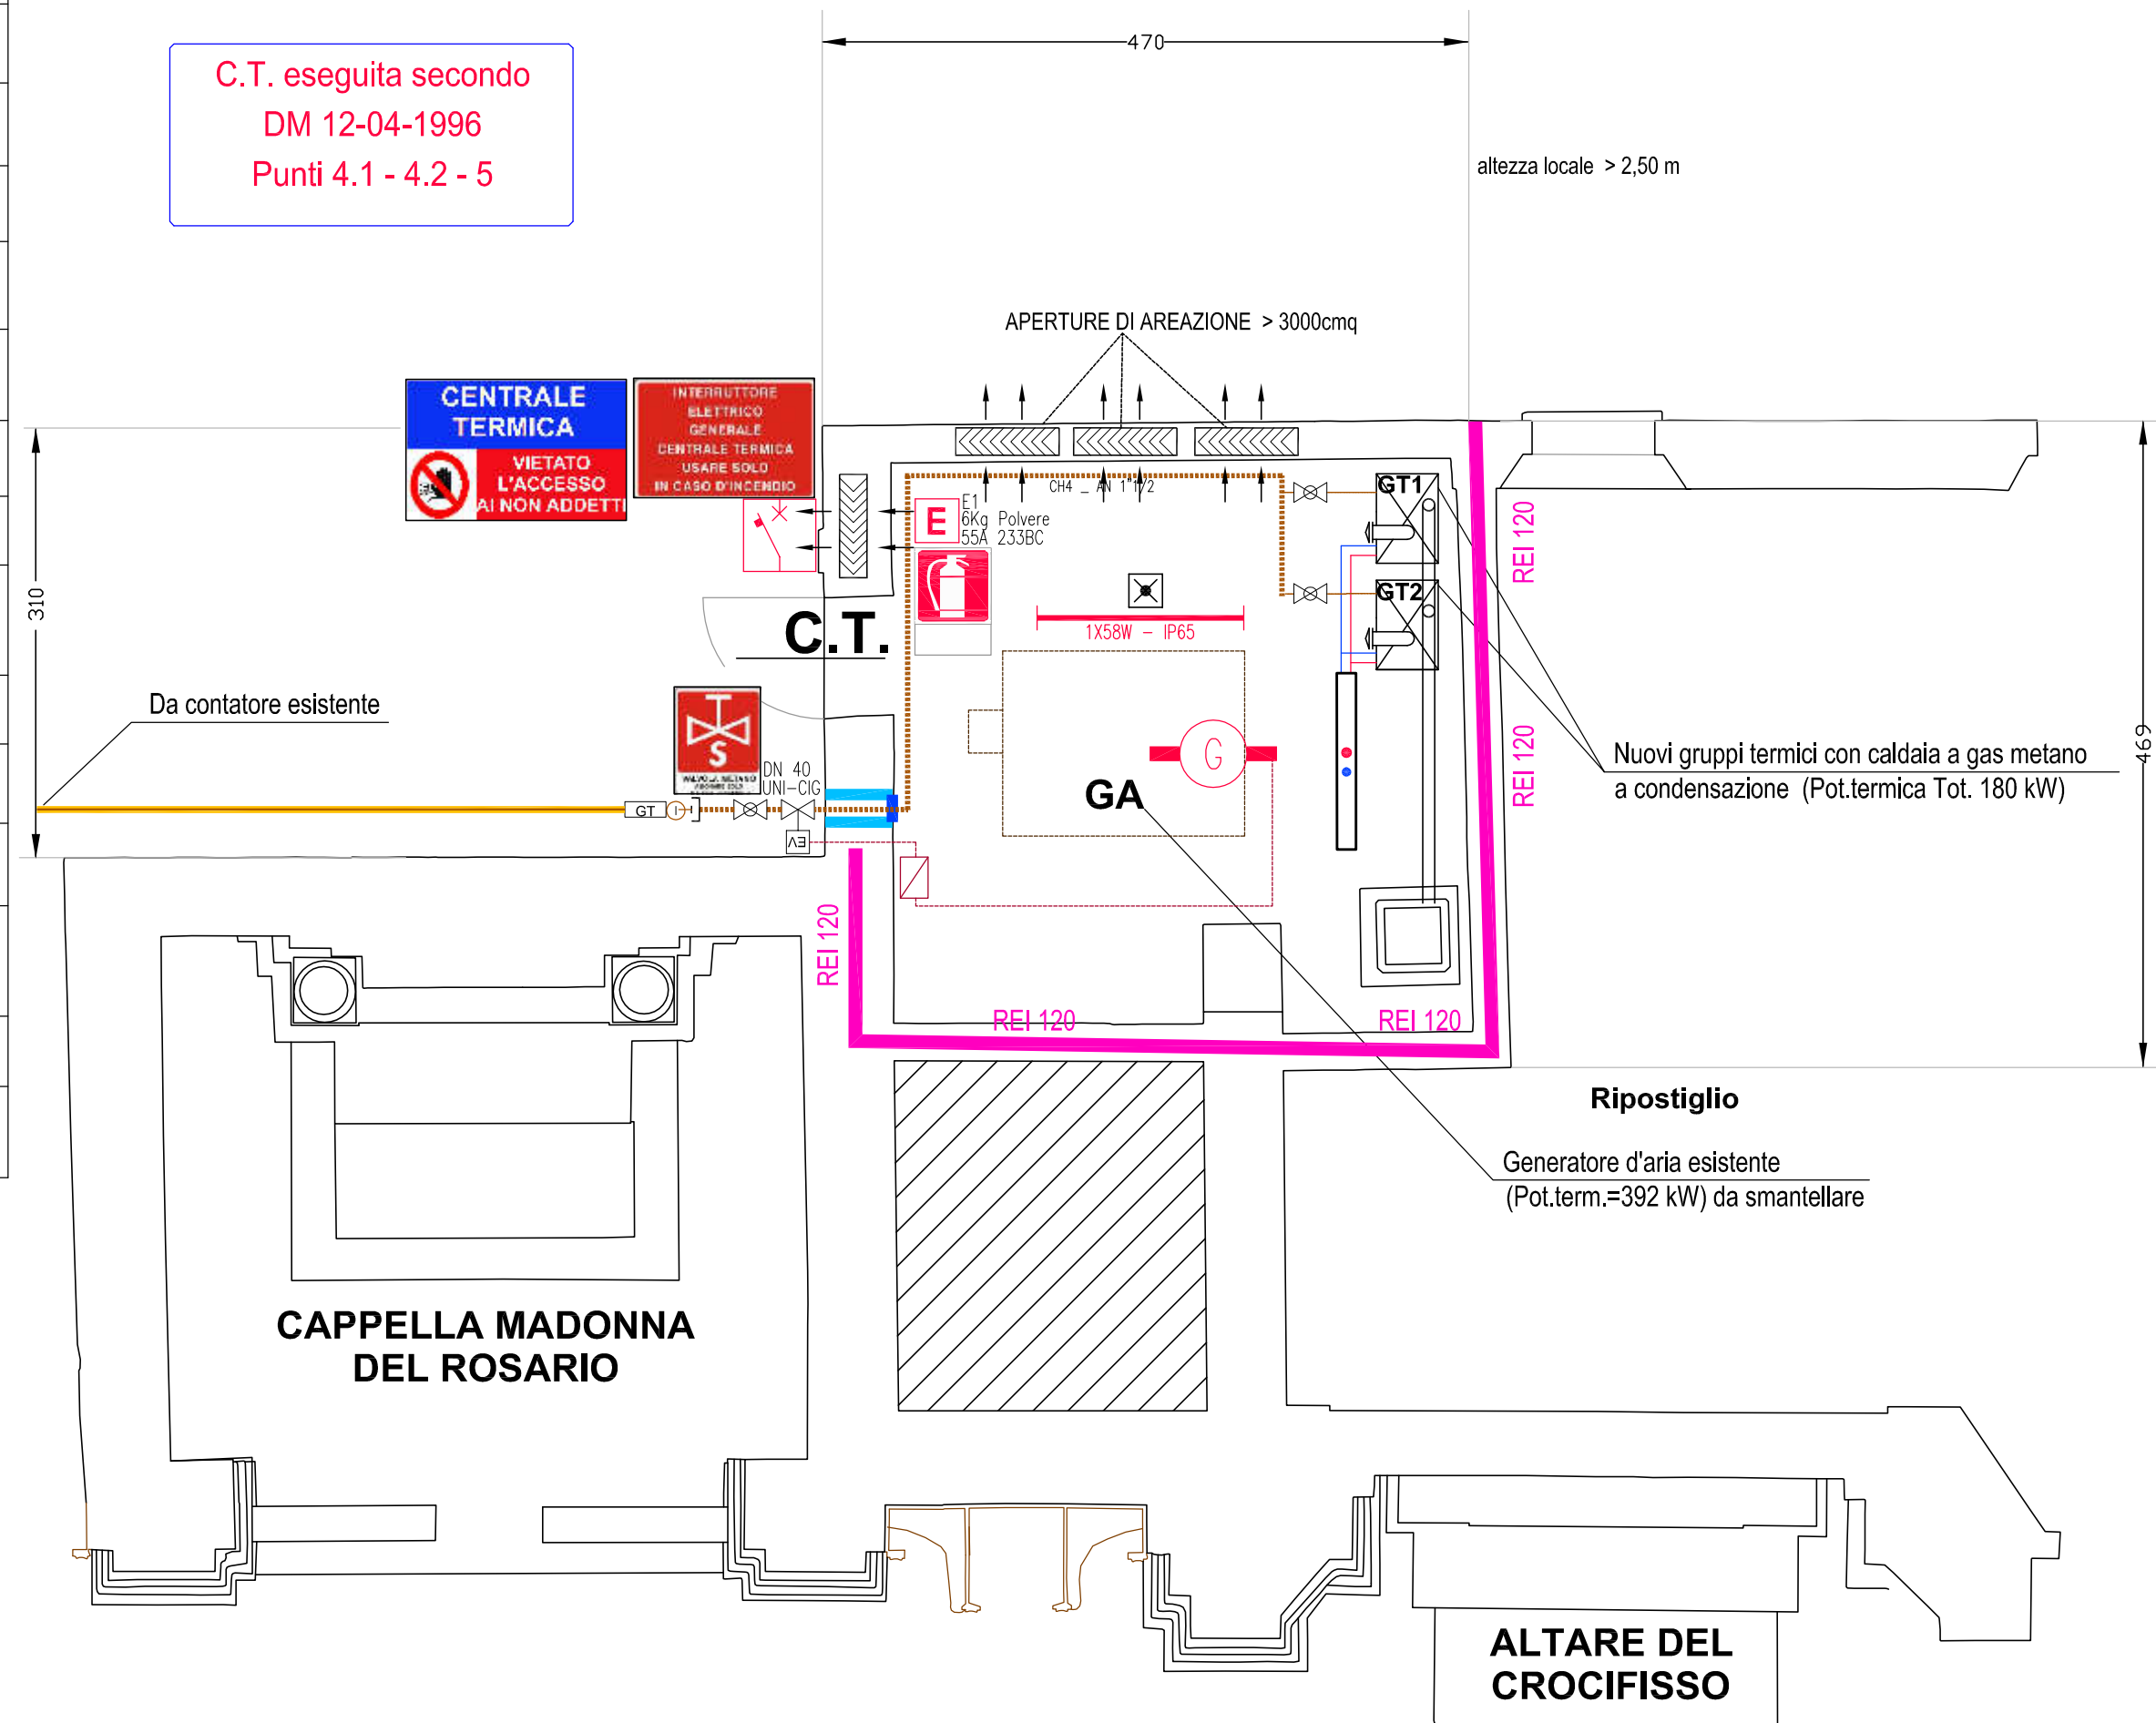
Nel presente documento è riportata la situazione al momento della compilazione (vedi data riportata in calce) ed in riferimento ai documenti presentati. Eventuali dati omessi, o non comunicati, possono rendere non più coerenti le note riportate nel presente verbale.

Firma , il compilatore

Letto confermato e sottoscritto per accettazione

Firma

| LEGENDA | |
|---|--|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|  | GRUPPO TERMICO |
|  | GIUNTO DIELETTRICO |
|  | VALVOLA D'INTERCETTAZIONE GAS |
|  | ELETTROVALVOLA GAS METANO |
|  | ESTINTORE PORTATILE Capacità/tipo di estinguente Classe dei fuochi |
|  | INTERRUTTORE D'EMERGENZA |
|  | COMPARTIMENTAZIONE AL FUOCO REI |
|  | CONTATORE GAS |
|  | TUBAZIONI GAS |
|  | GIUNTO ANTIVIBRANTE |
|  | GRIGLIA PASSAGGIO ARIA |
|  | CORPO ILLUMINANTE FLUORESCENTE — AUTOALIMENTATORE (autonomia 1h) |
|  | PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI |
|  | QUADRO ELETTRICO |



| | | |
|--|--|--|
|  | | REGIONE LOMBARDIA  <small>Regione Lombardia</small> PROVINCIA DI MANTOVA  COMUNE DI QUISTELLO |
| PROPRIETA' "PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO" DI QUISTELLO PARROCO - LEGALE RAPPRESENTANTE DON ROBERTO BUZZOLA via C. Battisti, 22 - 46026 Quistello (MN) - Tel 0376 618141 | | DIOCESI DI MANTOVA UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI T 0376319511 F 0376224740 beniculturali@diocesidimantova.it <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> S. E. E. s.r.l. <small>Piazza Sordello, 15 - 46100 Mantova</small> </div> RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Alessandro Campera |
| Oggetto PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI SISMICI DI MAGGIO 2012 | | N° TAVOLA <div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-align: center;">TV2</div> |
| TITOLO Richiesta SCIA ai Vigili del Fuoco per attività n° 74.1A secondo DM 151/2011 | | Scala |
| PROGETTO ARCHITETTONICO Arch. Giorgio Gabrieli Via Aia Madama n° 1 46035 Ostiglia (MN) TEL: 0386 800192 E-MAIL: studio@architettogabrieli.com |  Studio di Architettura e Urbanistica architetto Giorgio Gabrieli | Timbro e Firma |
| PROGETTO STRUTTURALE IDEA Studio Associato Strada Quingenti n° 68 43123 Parma (MN) tel. 0521 968718 E-Mail: info@ideastudioassociato.it |  Ing. Giovanni Gualerzi | Timbro e Firma |
| PROGETTO IMPIANTI ELT Associati Via Mantovanella n°4 46100 Mantova (MN) tel. e fax 0376 391220 E-Mail: info@eltassociati.it |  ASSOCIATI progettazione-servizi-ingegneria | Timbro e Firma |
| Emissione | | Data |
| Esecutivo | | Febbraio 2017 |
| Aggiornamento | | Aprile 2016 |
| Progetto | | Settembre 2015 |
| | | |